


污水三級處理流程表

(配合污水設備操作維護)

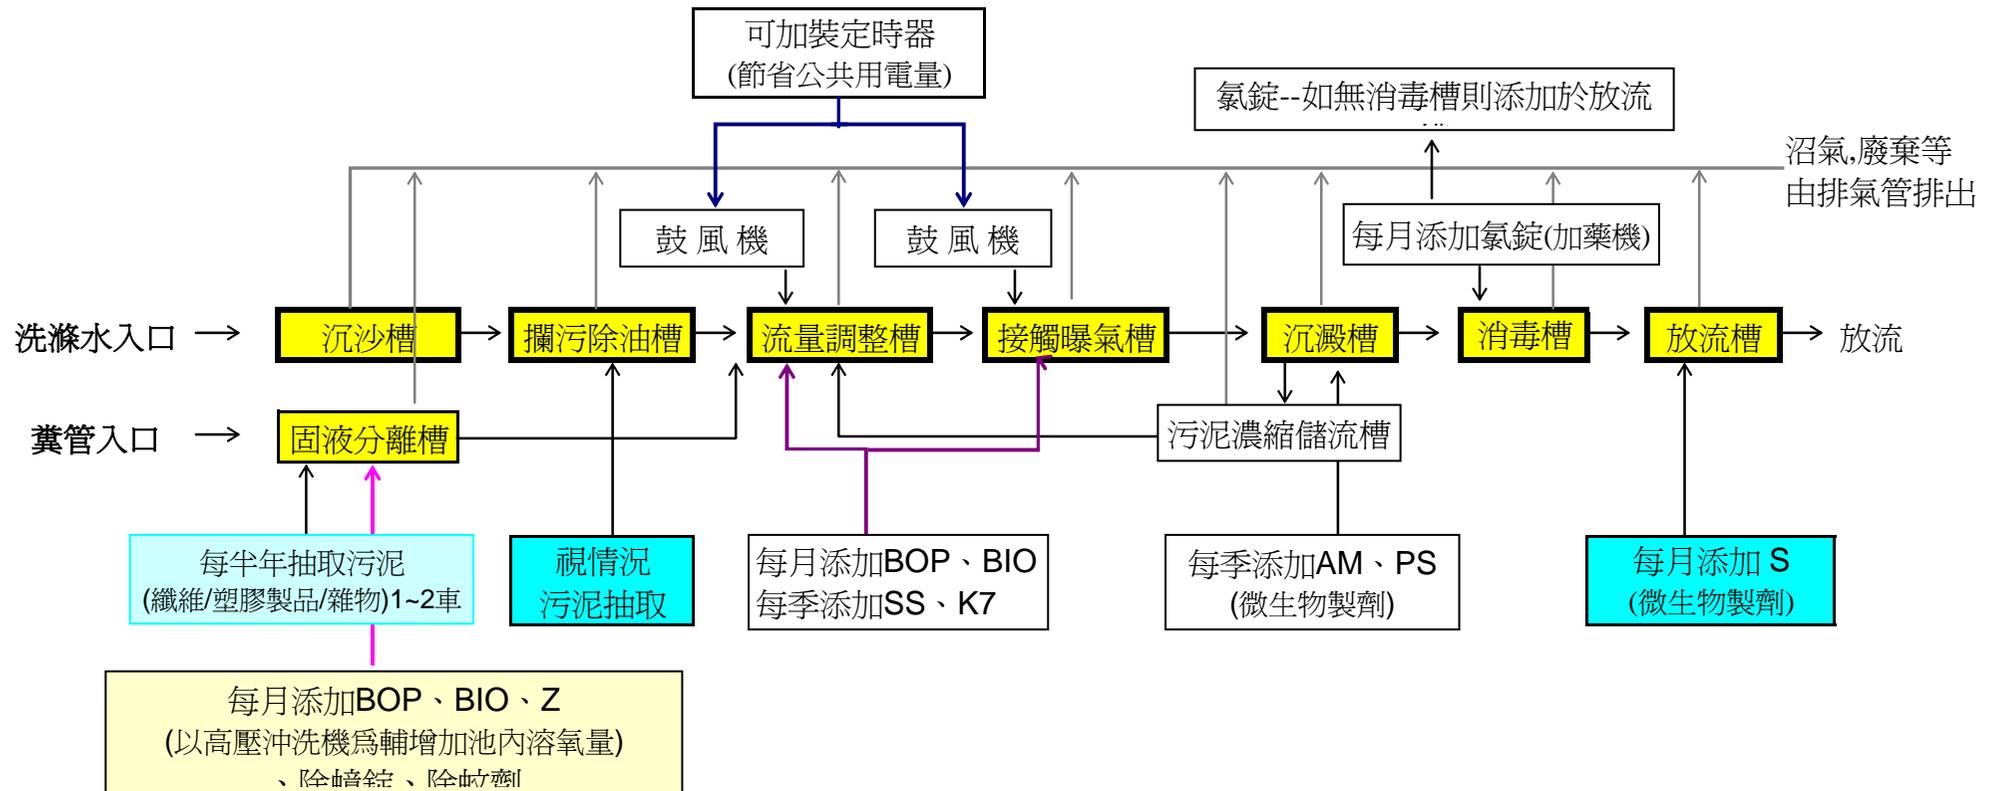

- BOP**(生物活化氧) →有機固體物活化分解/降低BOD及COD值
- BIO**(生化活菌) →減少氨氣.甲烷.氮氣.硫化氫的產生.
- AM**(微生物沉降安定劑) →增進微生物的凝集性,壓密性,沉降性.
- SS**(活性污泥植種劑) →增加微生物的種類和數量.
- K7**(活性污泥管理劑) →促進老化污泥的分解消化.
- PS**(絲狀菌對策劑) →抑制絲狀菌發生,防止污泥鬆化溢流.
- S**(強力除臭劑) →廁所.馬桶.排水溝之除臭.
- Z**(糞尿消化促進劑) →有機固體物消化水解.
- 除蚊劑** →蘇力菌以色列亞種,破壞孑孓(蚊子幼蟲)羽化成蟲.
- 生化除蟻錠** →有效造成巢穴之蟑螂一連串死亡.
- 氯錠** →抑制大腸菌數

污水系統內檢驗數值可達至排放標準值

1. 化學需氧量(COD)
2. 生物需氧量(BOD)
3. 懸浮固體(SS)
4. 酸鹼度(PH)
5. 大腸桿菌群